


平成31年4月～令和2年3月  
船橋市立高根中学校 放射線量測定マップ

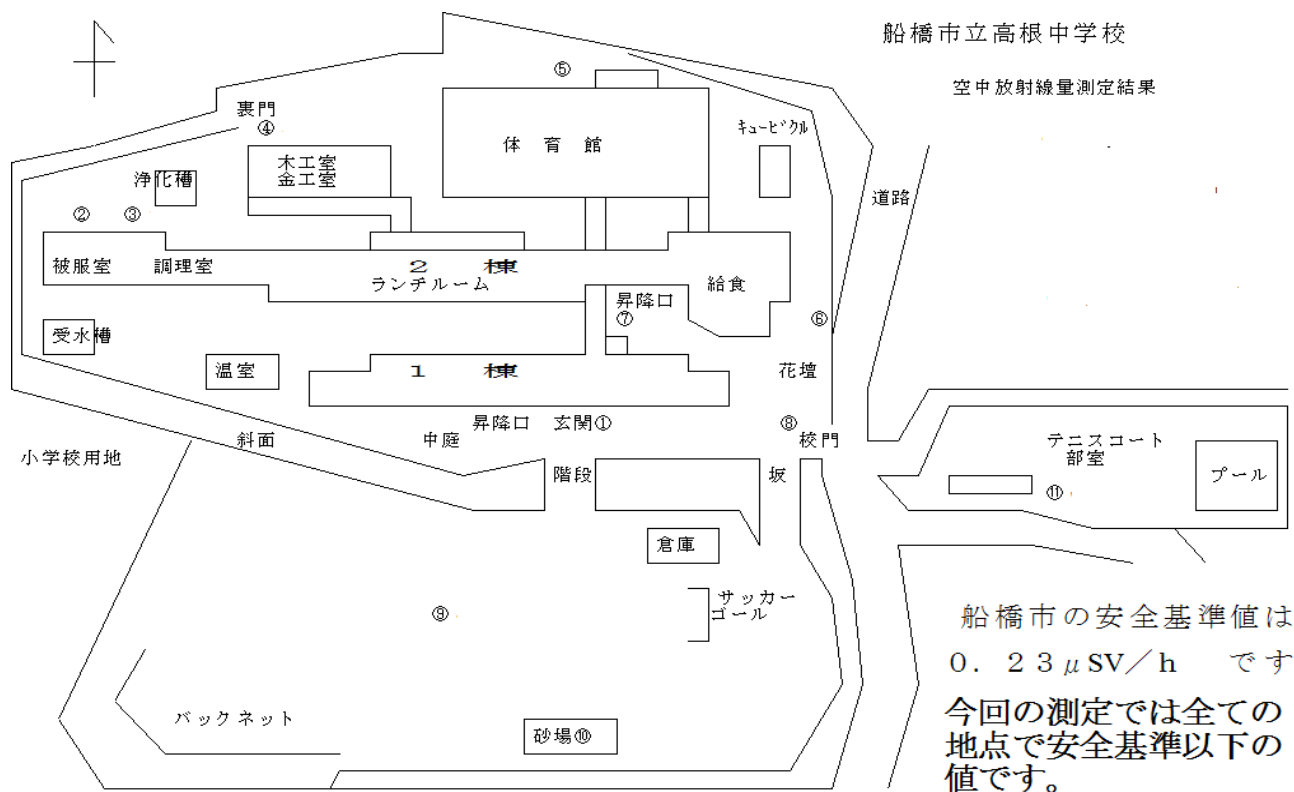

| NO | 場所           | 1回目   | 2回目  | 3回目  | 4回目  | 5回目  | 6回目  | 7回目   | 8回目   | 9回目   | 10回目 | 11回目 | 12回目 | 13回目 |
|----|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|    |              | 4月15日 | 5月9日 | 6月5日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月2日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月2日 | 1月8日 | 2月3日 | 3月2日 |      |
|    |              | 晴れ    | 晴れ   | 曇り   | 曇り   | 晴れ   | 晴れ   | 晴れ    |       |       | 曇り   |      |      |      |
| 1  | 植え込み(玄関)     | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06  |       |       | 0.06 |      |      |      |
| 2  | 雨樋(2棟端)      | 0.10  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10  |       |       | 0.10 |      |      |      |
| 3  | 雨樋(浄化槽横)     | 0.10  | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10  |       |       | 0.10 |      |      |      |
| 4  | 側溝(裏門)       | 0.05  | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06  |       |       | 0.05 |      |      |      |
| 5  | 側溝(体育館裏)     | 0.06  | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06  |       |       | 0.05 |      |      |      |
| 6  | 植え込み(危険物置き場) | 0.07  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08  |       |       | 0.07 |      |      |      |
| 7  | 植え込み(2棟昇降口)  | 0.07  | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06  |       |       | 0.07 |      |      |      |
| 8  | 校門           | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05  |       |       | 0.06 |      |      |      |
| 9  | 校庭           | 0.09  | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08  |       |       | 0.90 |      |      |      |
| 10 | 砂場           | 0.05  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  |       |       | 0.06 |      |      |      |
| 11 | 部室横          | 0.05  | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05  |       |       | 0.05 |      |      |      |

※1箇所5回測定平均・砂場高さ1cm・他高さ50cm(単位:マイクロシーベルト)  $\mu\text{SV/h}$