

令和4年4月28日

市内でもオミクロン株亜種「BA.2系統」に置き換わりへ ～外出の機会が増えても、基本的な感染対策を！～

市保健所で3月23日からモニタリングとして実施している変異株PCR検査において、「BA.2系統」の割合が増え、4月18日から24日の一週間は80%（別紙1参照）となりました。また、検査数を補完するために、一部の市内病院にご協力を依頼し、提供いただいた陽性者の残余検体に対し実施した、変異株PCR検査の結果においては「BA.2系統」の割合が90%（別紙2参照）を超えていることが確認できました。

これらの結果は、東京都の4月5日～4月11日の1週間における85.1%、千葉県
の4月18日～4月24日における77.1%（4月25日現在）と同様の結果となっ
ており、置き換わりの傾向が見られます。

オミクロン株「BA.2系統」は「BA.1系統」に比べて感染力が強いとされてい
ますが、これまでと同様の基本的な感染対策が有効です。例年、大型連休で旅行や外出
の機会や人が集まる機会が増える傾向がありますので、基本的な感染対策に加え、
「①体調がすぐれない場合は外出しない」、「②混雑した場所は避ける」、「③移動先
での感染リスクの高い行動は控える」など、感染させない・感染しない行動を意識
した生活を市ホームページやSNSなどを活用して広く市民の皆さまに呼びかけてい
きます。

【問い合わせ先】

船橋市新型コロナウイルス感染症対策


保健所本部

047-409-1898

別紙 1

オミクロン株亜種「BA.2系統」に対応した変異株PCR検査実施状況

	合計数	3.23-3.27	3.28-4.3	4.4-4.10	4.11-4.17	4.18-4.24
変異株PCR検査実施数	75	18	22	17	13	5
オミクロン株疑い	72	17	20	17	13	5
「BA.2系統」疑い	43	9	9	12	9	4
「BA.1系統」疑い	29	8	11	5	4	1
デルタ株疑い	0	0	0	0	0	0
判定不能	3	1	2	0	0	0
「BA.2系統」疑いの割合 (判定不能は除く)	-	52.9%	45.0%	70.6%	69.2%	80.0%

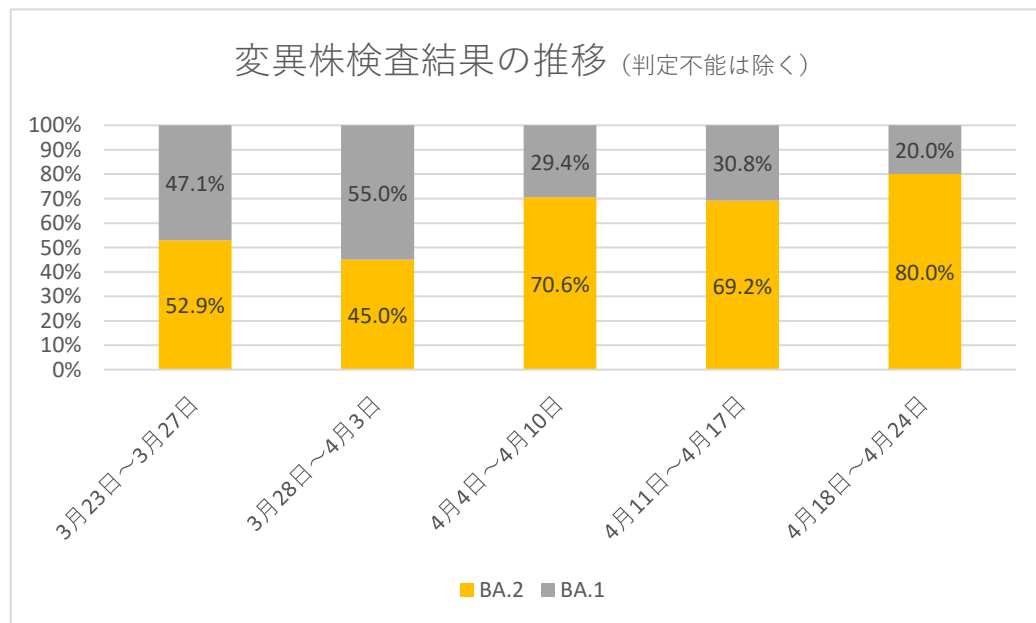



船橋市保健所内 船橋市衛生試験所による検査結果

別紙2

<参考>

オミクロン株亜種「BA.2系統」に対応した変異株PCR検査実施状況

	合計数	4月13日	4月15日	4月20日	4月22日	4月27日
変異株PCR検査実施数	87	20	25	18	17	7
オミクロン株疑い	53	11	19	12	6	5
「BA.2系統」疑い	51	11	17	12	6	5
「BA.1系統」疑い	2	0	2	0	0	0
デルタ株疑い	0	0	0	0	0	0
判定不能	34	9	6	6	11	2
「BA.2系統」疑いの割合 (判定不能を含める)	-	55.0%	68.0%	66.7%	35.3%	71.4%
「BA.2系統」疑いの割合 (判定不能は除く)	-	100.0%	89.5%	100.0%	100.0%	100.0%

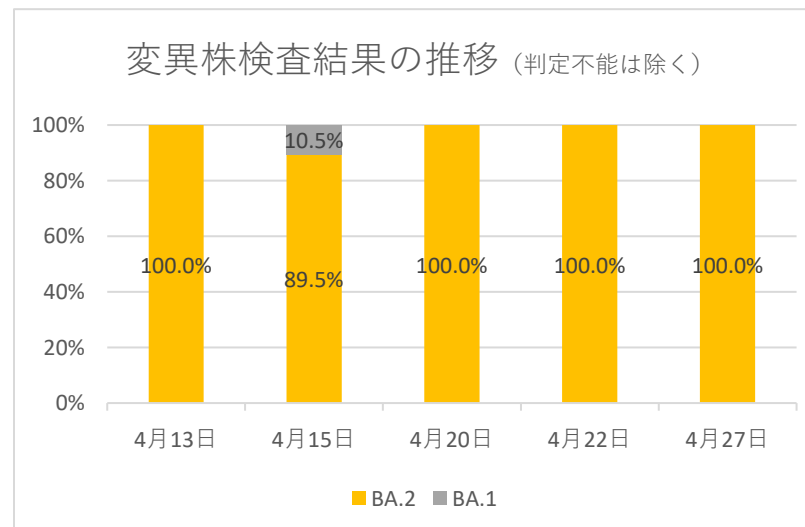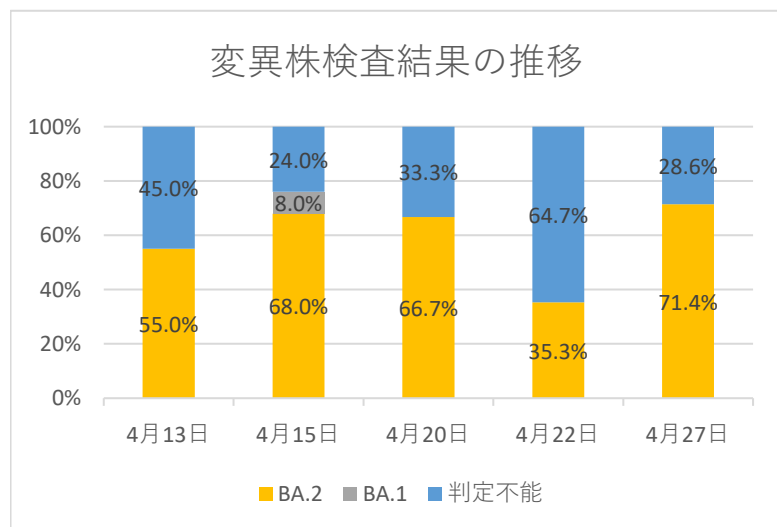

船橋市保健所内 船橋市衛生試験所による検査結果