

我が家の擁壁チェックシート

我が家の擁壁チェックシートは、国土交通省が作成した「我が家の擁壁チェックシート(案)」を引用したもののです。

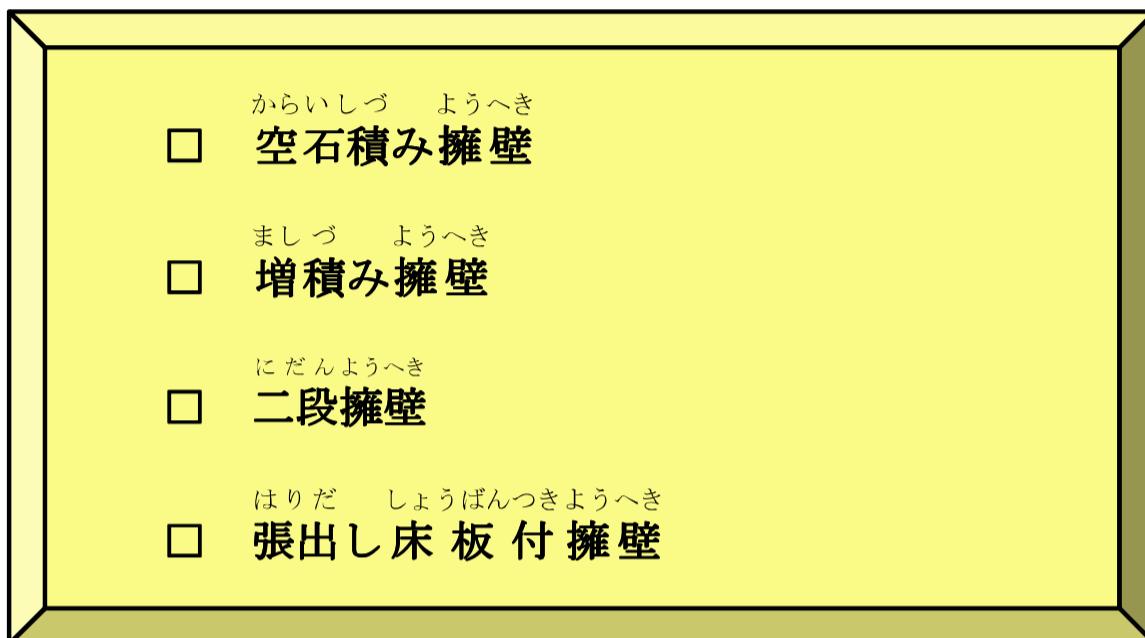
～ 目 次 ～

- I. 我が家の擁壁は大丈夫でしょうか？ — 1 —
- II. チェックはどうするの？ — 4 —
- III. それでは具体的にチェックしてみましょう！ — 5 —
- IV. 総合評価をしてみましょう！ — 16 —

船橋市

I. 我が家の擁壁は大丈夫でしょうか？

あなたの宅地の擁壁は、以下の形式に含まれますか？（表－1 参照）



（上の形式はP. 2の例を参考にして選んでみて下さい。）

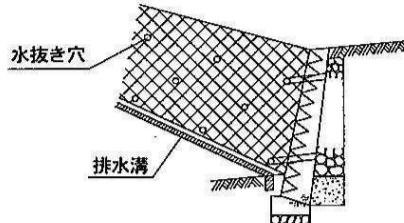
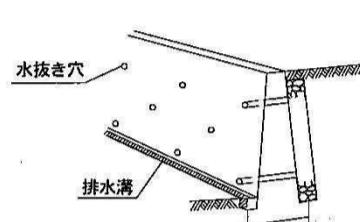
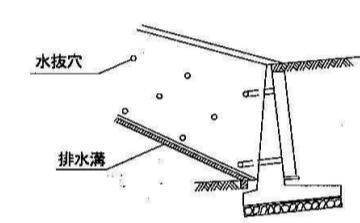
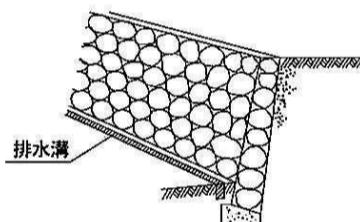
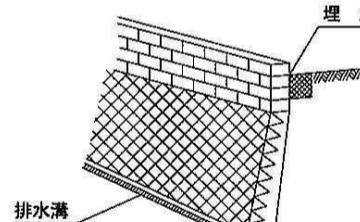
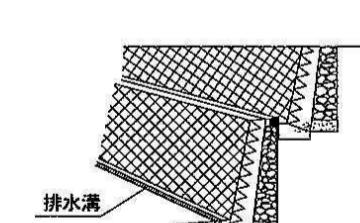
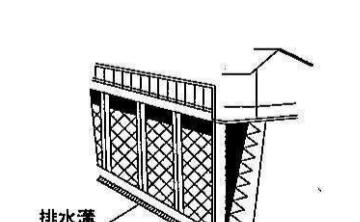
もし含まれていれば、本来、宅地の擁壁として適さないものです。現在、変状がない場合でも構造上の問題について専門家に相談することをお勧めします。

さらに変状が見られる場合は、非常に危険な状態ですので早急な対応が必要です。

ここでは、上記以外の、①練石積み・コンクリートブロック積み擁壁、②重力式コンクリート擁壁、及び③鉄筋コンクリート擁壁（表－1 参照）についてチェックを行い、その健全度を調べてみましょう。

また、ここでは擁壁の高さが1m以下の宅地は、ほぼ安全なものが多いので、チェックの対象外としました。問題のある場合は別途専門家に相談して下さい。また、洪水や高潮、地盤の液状化等による宅地の災害については、ここでは述べていません。

表－1 擁壁のタイプ

①	練石積み・コンクリート ブロック積み擁壁	
②	重力式コンクリート擁壁 注1)	
③	鉄筋コンクリート擁壁 注1)	
④	空石積み擁壁 (野面石積み、玉石積みなどを含みます。)	
⑤	増積み擁壁	
⑥	二段擁壁	
⑦	張出し床版付擁壁	

チェックの対象外 専門家に相談することをお勧めします。

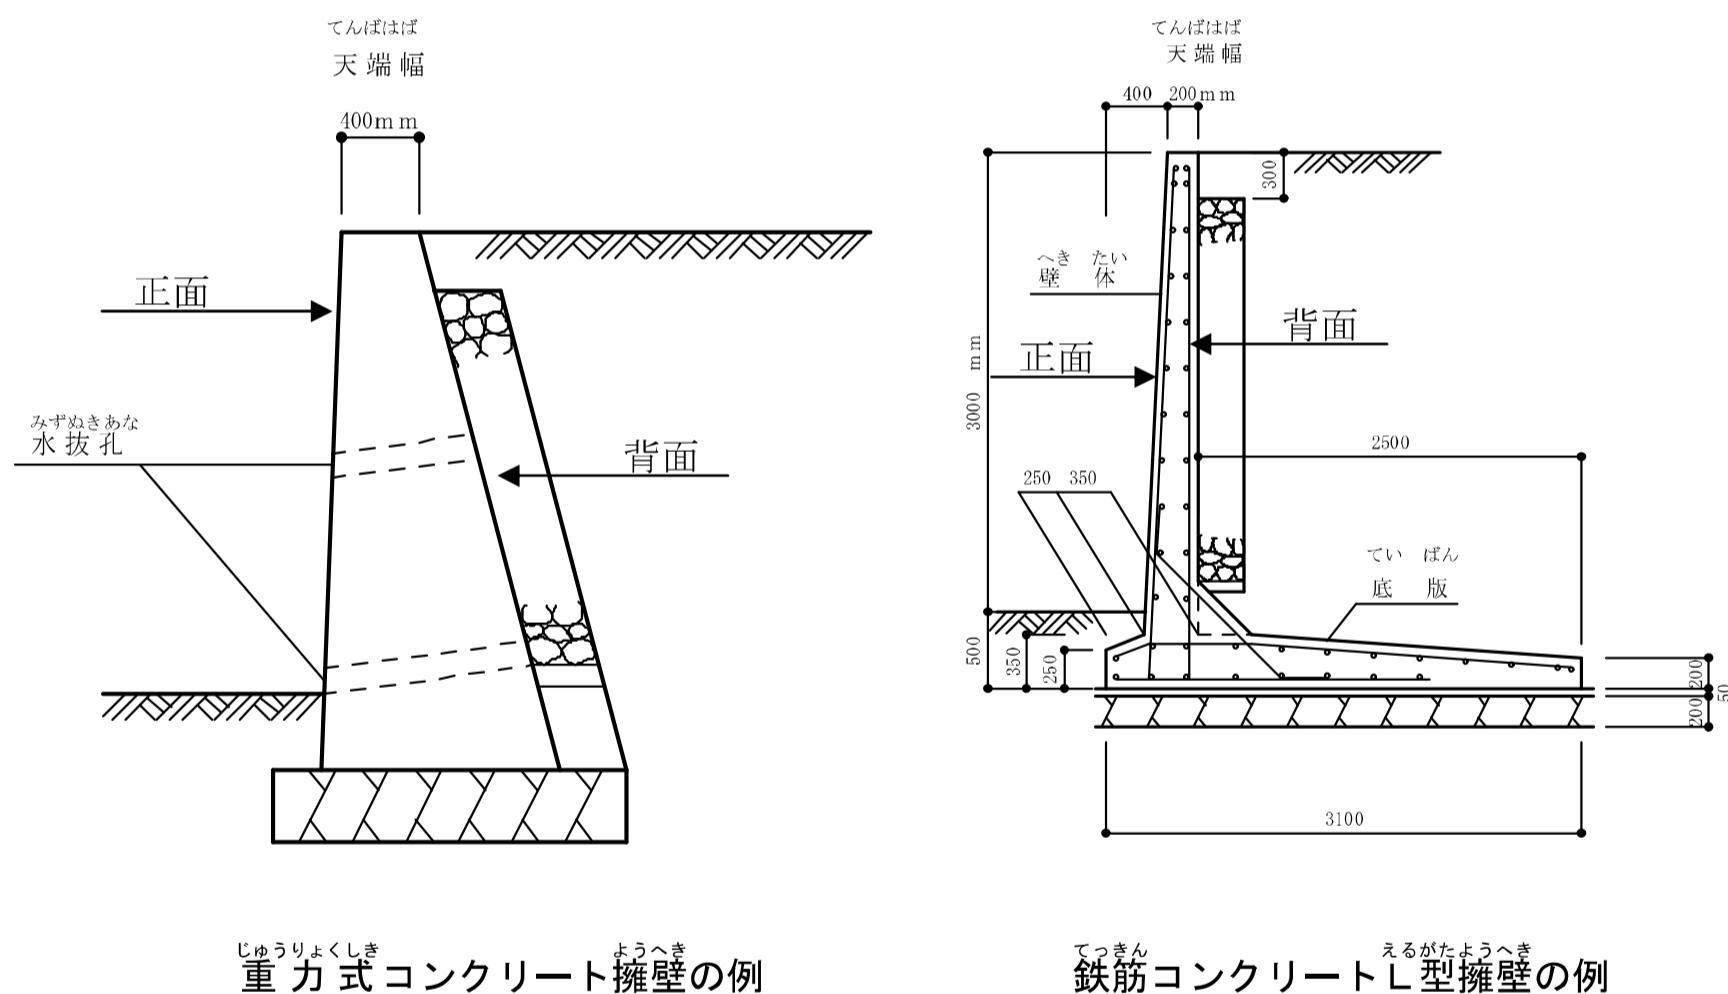
注1) 重力式コンクリート擁壁と鉄筋コンクリート擁壁のやさしい見分け方参照（次頁）

注1) 重力式コンクリート擁壁と鉄筋コンクリートU型擁壁のやさしい見分け方

コンクリート擁壁は大別して重力式コンクリート擁壁と鉄筋コンクリートL型擁壁に分けられます。重力式コンクリート擁壁はその重さで背面の土の圧力を支えるのですが、L型擁壁はLの形をした鉄筋コンクリート製の壁体と底版から出来ており、その底版の上に乗った土の重量も含めて背面の土の圧力を支えるものです。

重力式コンクリート擁壁の構造は無筋コンクリート造、L型は鉄筋コンクリート造ですが背面はどちらも土に埋まっていて、正面のコンクリート面しか見えません。

擁壁天端幅を見ると重力式コンクリート擁壁は40cm前後で、鉄筋コンクリートL型擁壁は20cm～30cmと重力式コンクリート擁壁より幅が狭いのが特徴です。また、擁壁天端の背面を掘って擁壁の勾配を見ると重力式コンクリート擁壁は勾配が緩いのに対し、鉄筋コンクリートL型擁壁は垂直となっていて壁厚が薄いのが特徴です。




II. チェックはどのようにするの？

1 まず、周辺環境条件等のチェックをします。(5ページを見て下さい。)

- ①水抜き穴
- ②水のしみ出し
- ③排水施設


A (擁壁基礎点) = [①～③の内の最大点を採用します]



2 次に、擁壁変状のチェックをします。(8ページを見て下さい。)

- ①クラック（ひび割れ）について
- ②水平移動について
- ③不同沈下（目地の開き）について
- ④出隅部（コーナー部）の開きについて
- ⑤ふくらみについて
- ⑥傾斜・折損について

B (擁壁変状点) = [①～⑥の内の最大点を採用します]



3 最後に、総合評価をします。(16ページを見て下さい。)

上記の総評点 { (擁壁基礎点 A) + (擁壁変状点 B) } の数値によって、擁壁の安全性が3段階に評価されます。

- I. 現状でほぼ安定した宅地擁壁です。
- II. やや不安定な宅地擁壁です。
- III. 危険性が高い宅地擁壁です。

つまり、総評点が高ければ高いほど危険性が高い宅地擁壁であると言えます。

III. それでは具体的にチェックをしてみましょう！

1 周辺環境条件等のチェック (A)

①水抜き穴

<input type="checkbox"/> 擁壁 ^{ようへき} 上の地盤 ^{じばん} も含め排水良好である。 (タイプa) 表-2参照	0. 0	
<input type="checkbox"/> 水抜き穴はあるが、擁壁 ^{ようへき} 上の地盤に雨水が浸透しやすい状況にある。(タイプb) 表-2参照	1. 0	
<input type="checkbox"/> 水抜き穴が設置されていない。(または水抜き穴が3m ² に1ヶ所以上・水抜き穴の内径75mm以上を満たしていない状況にある。)(タイプc) 表-2参照 ただし、空積みの場合は対象外とする。	2. 0	

②水のしみ出し

<input type="checkbox"/> 擁壁 ^{ようへき} 表面がかわいている。	0. 0	
<input type="checkbox"/> 常に擁壁 ^{ようへき} 表面が湿っている。(タイプa) 表-2参照	0. 5	
<input type="checkbox"/> 水がしみ出し・流出している。(タイプb) 表-2参照	1. 0	

③排水施設

<input type="checkbox"/> 排水施設は良好である。	0. 0	
<input type="checkbox"/> 排水溝にずれ、こわれている所がある。又は排水溝に沿った地盤にクラックが見られる。(タイプa) 表-2参照	0. 5	
<input type="checkbox"/> 上記に加え、擁壁 ^{ようへき} のクラック又は目地 ^{めじ} から水がしみ出し、付近にはへこみも見られる。(タイプb) 表-2参照	1. 0	
<input type="checkbox"/> 上記に加え、水抜き穴の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。(タイプc) 表-2参照	1. 5	




擁壁基礎点（上記①～③までの最大点を記入して下さい）

A =

表－2 周辺環境条件等のタイプ（1）

項目	タイプ	模式図
①水抜き穴	タイプa	<p>擁壁の上の地盤も含め排水良好である。</p>
	タイプb	<p>水抜き穴はあるが、擁壁上の地盤に雨水が浸透しやすい状況にある。</p>
	タイプc	
②水のしみ出し	タイプa	<p>常に擁壁表面が湿っている。</p>
	タイプb	<p>水がしみ出している。</p>

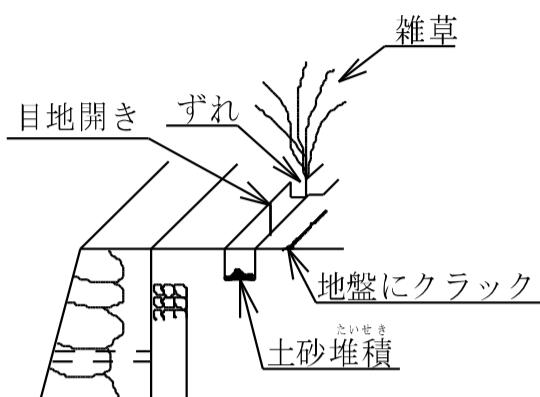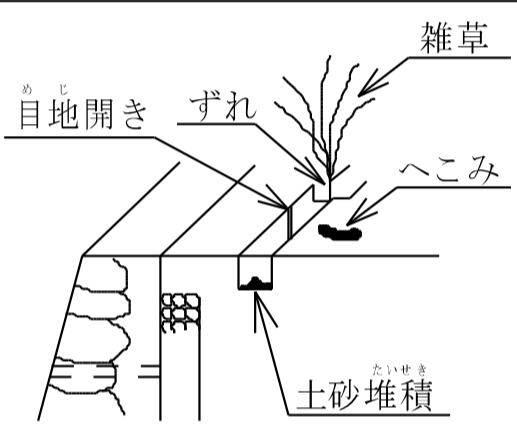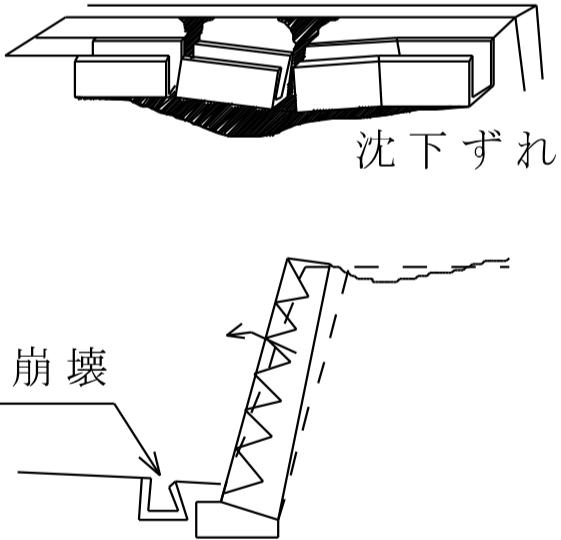表－2 周辺環境条件等のタイプ（2）

項 目	タイプ	模 式 図
③排水施設	タイプa	 <p>排水溝にずれ、こわれているところがある。</p>
	タイプb	 <p>目地からの 水のしみ出しがある。</p>
	タイプc	 <p>沈下ずれ 側溝の崩壊</p>

2 擁壁のタイプは何でしょうか？擁壁に変状がありますか？

練石積み・コンクリートブロック積み擁壁ですか？それとも重力式コンクリート擁壁ですか？それとも鉄筋コンクリート擁壁ですか？
表一1を参考に該当する擁壁を選び、表一3を参考に練石積み・コンクリートブロック積み擁壁であればP10、重力式コンクリート擁壁であればP12、鉄筋コンクリートであればP14の項目に沿ってチェックしましょう。

表一3 擁壁のタイプと変状

変状	タイプ	(1) 練石積み ・コンクリートブロック積み →P. 10	(2)重力式コンクリート →P. 12	(3)鉄筋コンクリート →P. 14
①クラック（ひび割れ）	横クラック			
	縦・斜めクラック			
	出隅部（コーナー）のクラック			
②水平移動				

表-3 擁壁のタイプと変状

タイプ 変状	(1) 練石積み ・コンクリートブロック積み	(2) 重力式コンクリート	(3) 鉄筋コンクリート
③不同沈下 (田地の開き)			
④出隅部 (コーナー部)の開き		—	
⑤ふくらみ		—	—
⑥傾斜 ・折損			

(1) 練石積み・コンクリートブロック積み擁壁の場合

①クラック（ひび割れ）について

・横クラック

<input type="checkbox"/> 横クラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁中央付近の積石の目地部分に沿って水平方向のクラックがある	3. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁中央付近の積石の目地部及び積石自体にも水平方向のクラックがある	5. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁中央付近の積石の目地部及び積石に水平方向があり、さらにクラックが開いている	6. 5

・縦、斜めクラック

<input type="checkbox"/> 縦、斜めクラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁前面の積石に沿って縦、斜めクラックがある	2. 0
<input type="checkbox"/> 積石に沿った縦・斜めクラックの幅が大きく、隙間ができる	3. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁が縦・斜めクラックを境に前後または上下にずれている	5. 0

・出隅部（コーナー部）クラック

<input type="checkbox"/> 出隅部にクラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがある	2. 5
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出し跡がある	4. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている	5. 5

クラック（ひび割れ）は幅 1 mm 以上のものとする。

②水平移動について

<input type="checkbox"/> 水平移動なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm 未満の前後のずれがある	3. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm~2cm 未満の前後のずれがある	4. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 2cm 以上の前後のずれがある	6. 0

③不同沈下（目地の開き）について

<input type="checkbox"/> 不同沈下（目地の開き）なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	4. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm~2cm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	5. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある	7. 0

④出隅部（コーナー部）の開きについて

<input type="checkbox"/> 出隅部の開きなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部がわずかに開いている	4. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部の開きが拡大している	5. 5
<input type="checkbox"/> 出隅部の開きがさらに拡大し、擁壁が前後又は上下にずれている	7. 0

⑤ふくらみについて

<input type="checkbox"/> ふくらみなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が前方へふくらんでいる	4. 5
<input type="checkbox"/> ふくらみが更に大きくなり途中の積石に隙間が生じている	6. 0
<input type="checkbox"/> 全面へのふくらみが大きく、途中の積石に抜け落ちがみられる	8. 0

⑥傾斜・折損について

<input type="checkbox"/> 傾斜・折損なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁面がわずかに前傾（後傾）している	5. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している	6. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損がみられる	9. 0

擁壁変状点（上記①～⑥までのうち、最大点を記入して下さい）

B =

(2) 重力式コンクリート擁壁の場合

①クラック（ひび割れ）について

・横クラック

<input type="checkbox"/> 横クラックなし	0. 0	
<input type="checkbox"/> コンクリートの継目で、隙間が多く砂利がむき出しになった状態が部分的に見られる	3. 0	
<input type="checkbox"/> コンクリートが一体化していない継目が現れており、それに沿ってクラックが発生している	4. 5	
<input type="checkbox"/> コンクリートが一体化していない継目に沿った多数のクラック、または、比較的大きな斜めクラックが発生している また、クラック周辺が白く変色している現象が見られる	6. 0	

・縦、斜めクラック

<input type="checkbox"/> 縦、斜めクラックなし	0. 0	
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に部分的にクラックが発生している	1. 5	
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している	3. 0	
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生している	4. 5	

・出隅部（コーナー部）クラック

<input type="checkbox"/> 出隅部にクラックなし	0. 0	
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがある	2. 0	
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出しあとがある	3. 5	
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている	5. 0	

クラック（ひび割れ）は幅1mm以上のものとする。

②水平移動について

<input type="checkbox"/> 水平移動なし	0. 0	
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に5mm未満の前後のずれがある	2. 5	
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に5mm～2cm未満の前後のずれがある	4. 0	
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に2cm以上の前後のずれがある	5. 5	

③不同沈下（目地の開き）について

<input type="checkbox"/> 不同沈下（目地の開き）なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	3. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm~2cm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	5. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある	6. 5

⑥傾斜・折損について

<input type="checkbox"/> 傾斜・折損なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁がわずかに前傾（後傾）している	4. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している	6. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損がみられる	8. 5

擁壁変状点（上記①～③、⑥までのうち、最大点を記入して下さい）

B =

(3) 鉄筋コンクリート擁壁の場合

①クラック（ひび割れ）について

・横クラック

<input type="checkbox"/> 横クラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> コンクリートの継目で、隙間が多く砂利がむき出しになった状態が部分的に見られる	2. 5
<input type="checkbox"/> コンクリートが一体化していない継目が現れており、それに沿ってクラックが発生している	4. 0
<input type="checkbox"/> コンクリートが一体化していない継目に沿った多数のクラック、または、比較的大きな斜めクラックが発生している また、クラック周辺が白く変色している現象が見られる	5. 5

・縦、斜めクラック

<input type="checkbox"/> 縦、斜めクラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に部分的にクラックが発生している	1. 0
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している	2. 5
<input type="checkbox"/> 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生している	4. 0

・出隅部（コーナー部）クラック

<input type="checkbox"/> 出隅部にクラックなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがある	1. 5
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出しあとがある	3. 0
<input type="checkbox"/> 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている	4. 5

クラック（ひび割れ）は幅 1 mm 以上のものとする。

②水平移動について

<input type="checkbox"/> 水平移動なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm 未満の前後のずれがある	2. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm~2cm 未満の前後のずれがある	3. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 2cm 以上の前後のずれがある	5. 0

③不同沈下（目地の開き）について

<input type="checkbox"/> 不同沈下（目地の開き）なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	3. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 5mm~2cm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある	4. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある	6. 0

④出隅部（コーナー部）の開きについて

<input type="checkbox"/> 出隅部の開きなし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁出隅部がわずかにずれている	3. 0
<input type="checkbox"/> 目地のひらきが拡大している	4. 5
<input type="checkbox"/> 目地の開きがさらに拡大し、擁壁が前後又は上下にずれている	6. 0

⑥傾斜・折損について

<input type="checkbox"/> 傾斜・折損なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している	4. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）しており、目視ではつきり解る状態である。	5. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損がみられる	8. 0

⑦鉄筋の腐食

<input type="checkbox"/> 鉄筋の腐食なし	0. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁前面に比較的広範囲に鉛直または水平方向に短いクラックが発生している	4. 5
<input type="checkbox"/> 擁壁前面に比較的広範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生しており、錆汁も認められる	6. 0
<input type="checkbox"/> 擁壁前面に広範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生しており、かつかぶりコンクリートの剥離、鉄筋の腐食が認められる	8. 0

擁壁変状点（上記①～④、⑥、⑦までのうち、最大点を記入して下さい）

B =

IV. 総合評価をしてみましょう！

周辺環境条件のチェック（擁壁基礎点A）と擁壁変状のチェック（擁壁変状点B）の合計をもとにあなたの宅地擁壁の安全度を確認して下さい。

$$\text{総評点} = \boxed{\text{A}} \text{ 点} + \boxed{\text{B}} \text{ 点} = \boxed{\quad} \text{ 点}$$

あなたの宅地の擁壁の安全度は以下のどれにあたりますか？

総評点	総合評価	宅地の安全度
5.0点未満	○	I. 現状でほぼ安定した宅地擁壁です
5.0点以上、9.0点未満	△	II. やや不安定な宅地擁壁です
9.0点以上	×	III. 危険性が高い宅地擁壁です

以上の結果、総合評価が「×危険性が高い宅地擁壁」の場合や、

「△やや不安定な宅地擁壁」については

一級建築士等の専門家にご相談ください。

船橋市建設局建築部 建築指導課 構造設備係 TEL 047-436-2676
宅地課 審査第一係 TEL 047-436-2690