
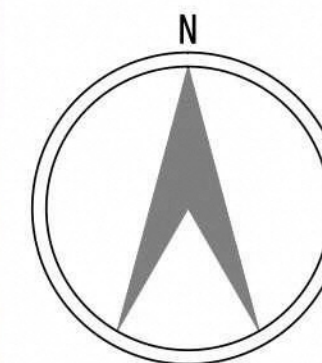


付近建築物用途現況図 1:2,500


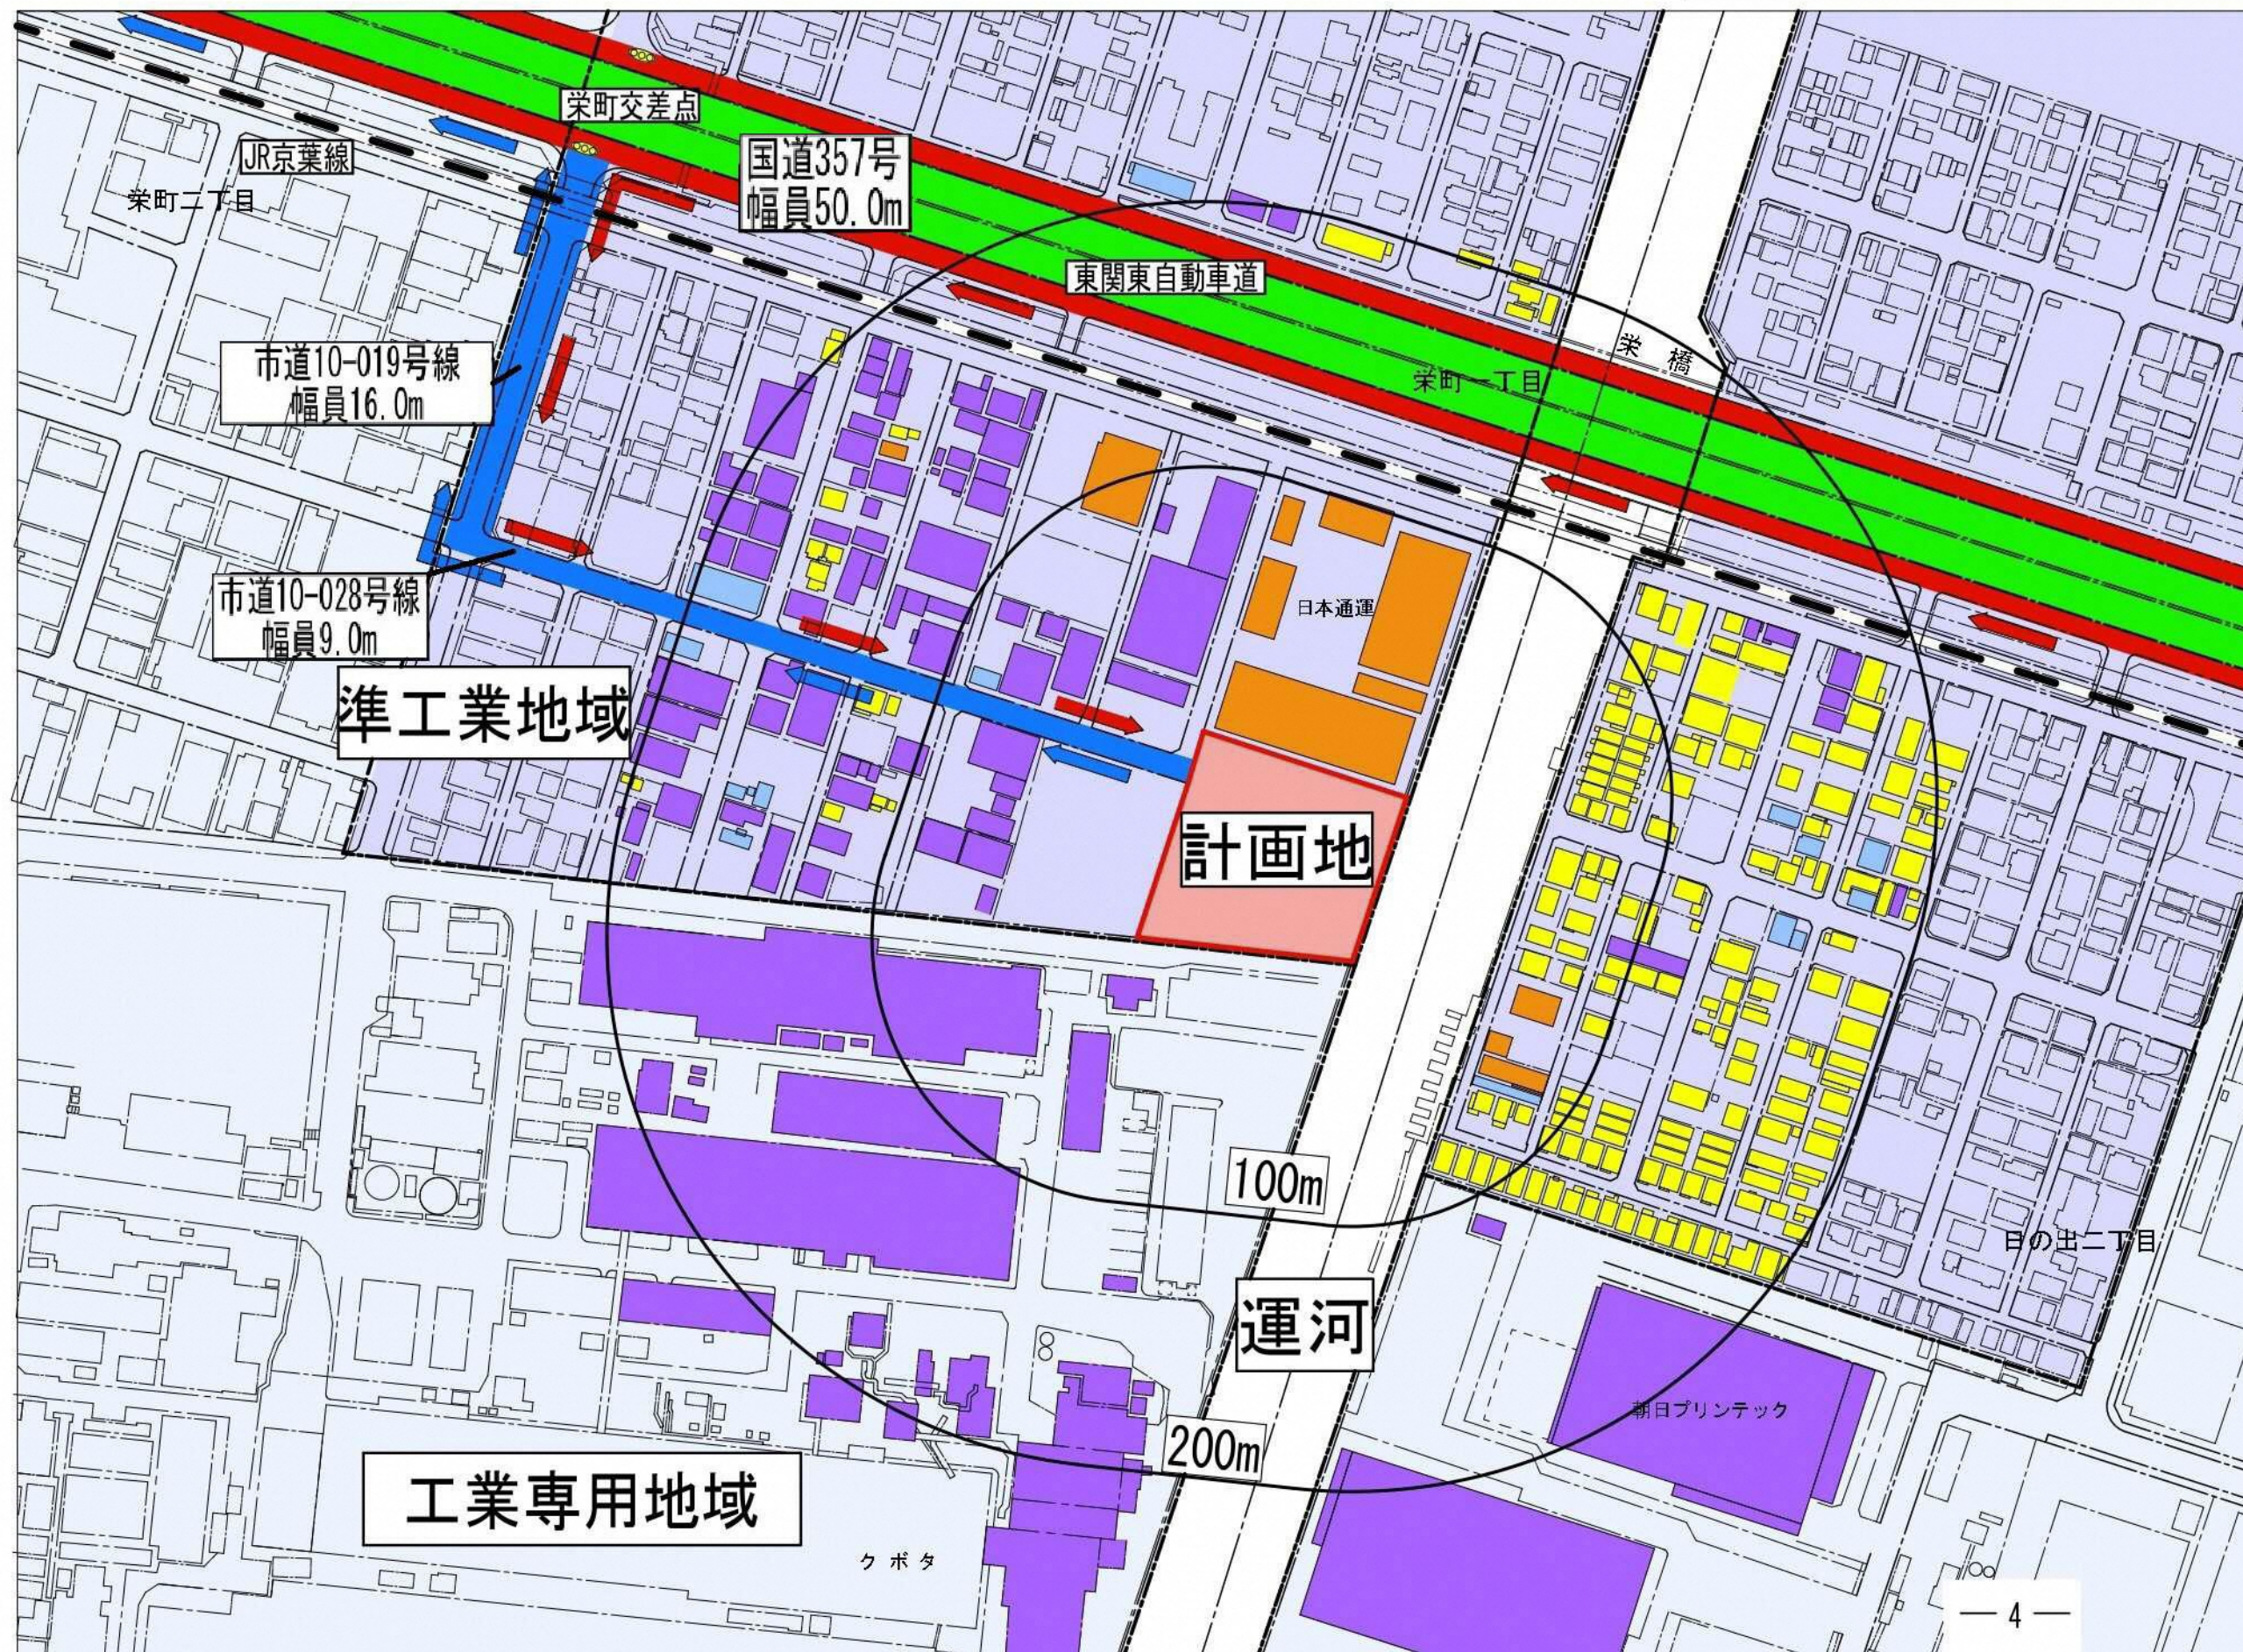


凡例

| | |
|--|------|
| | 住宅 |
| | 事務所等 |
| | 運輸施設 |
| | 工業施設 |


| | |
|---|------|
| | 搬入 |
| | 搬出 |
| | 市道 |
| | 国道 |
| | 高速道路 |
| | 鉄道 |

| | |
|------------|------|
| 住宅用途 | |
| 100m内 | 47棟 |
| 100m～200m内 | 120棟 |
| 事務所等用途 | |
| 100m内 | 2棟 |
| 100m～200m内 | 11棟 |
| 運輸用途 | |
| 100m内 | 10棟 |
| 100m～200m内 | 1棟 |
| 工業用途 | |
| 100m内 | 22棟 |
| 100m～200m内 | 74棟 |

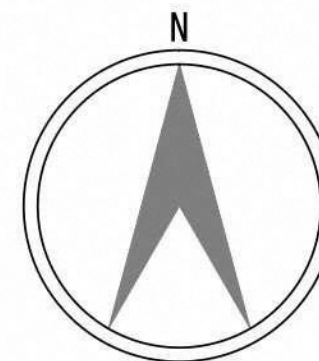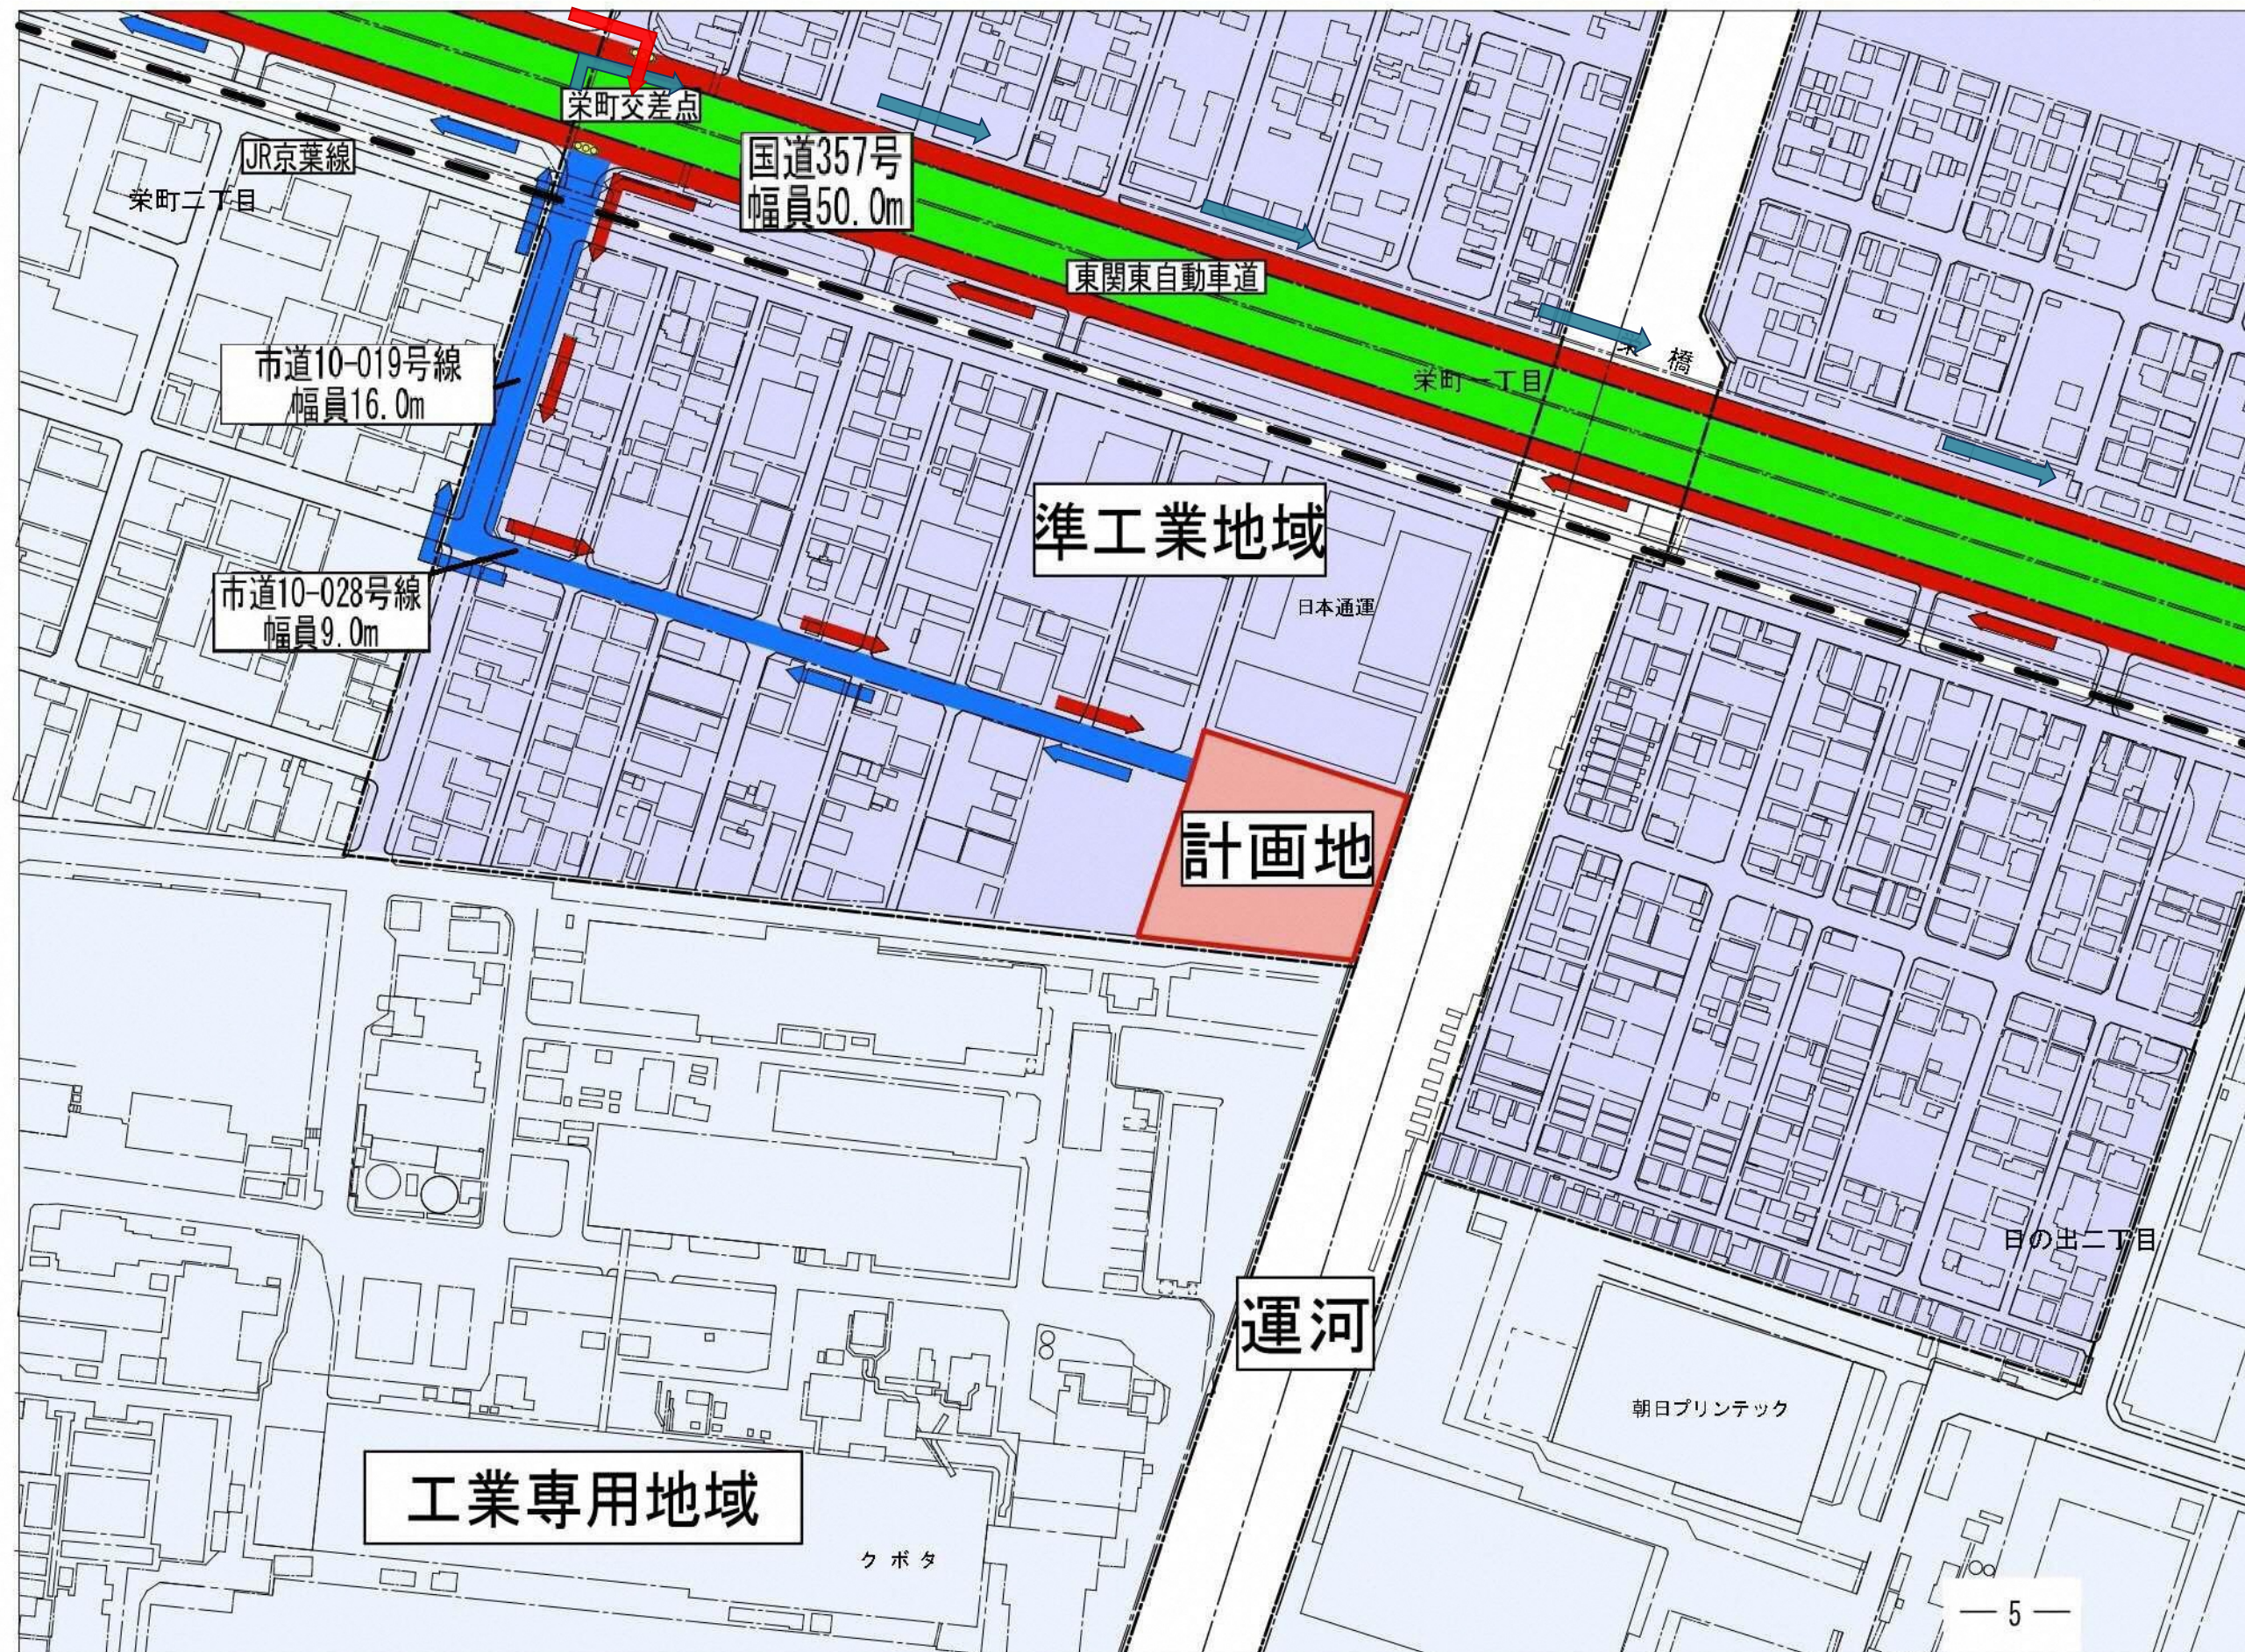

凡例

| | |
|--|------|
| | 搬入 |
| | 搬出 |
| | 市道 |
| | 国道 |
| | 高速道路 |
| | 鉄道 |

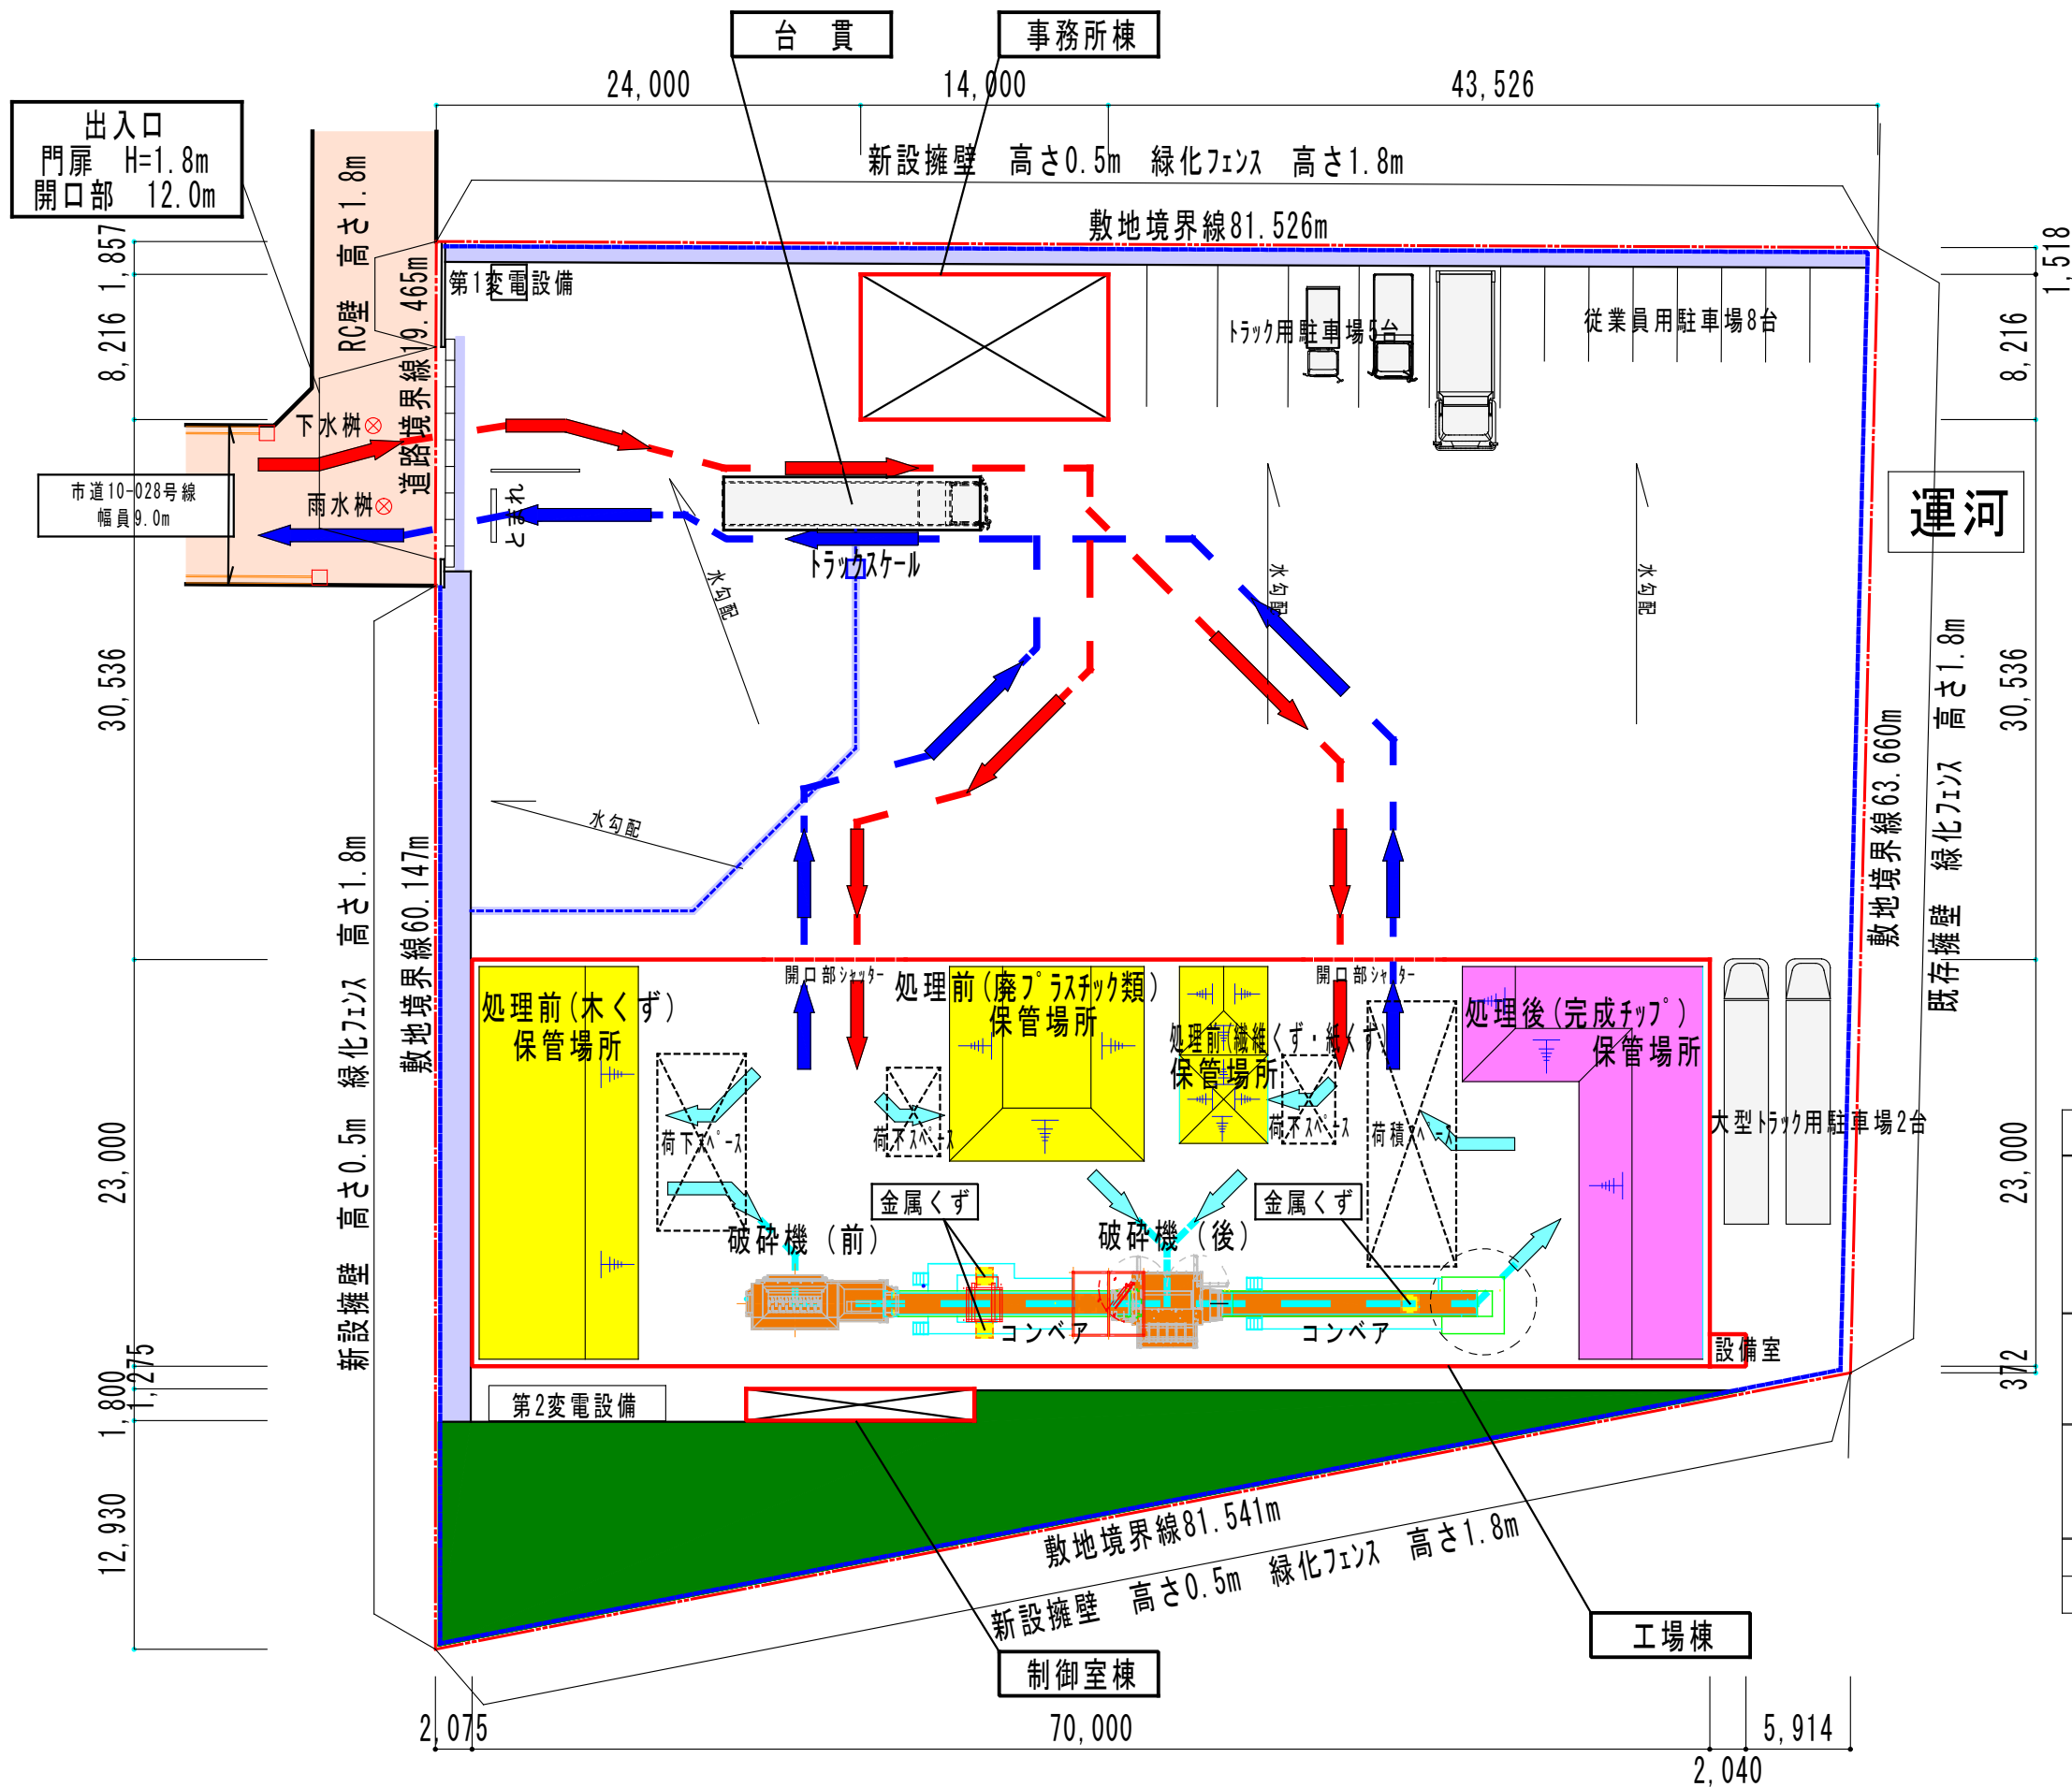

配置図 1 : 400



| 凡例 | |
|--|-------------|
| --- | 計画地の境界線 |
| --- | 建築物の輪郭 |
| → | 破砕施設への搬入経路 |
| → | 破砕施設からの搬出経路 |
| --- | 破砕施設 |
| → | 建屋内 廃棄物フロー |
| --- | 緑地 |
| --- | 雨水排水路 |

| 建 物 面 積 表 | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|
| 工場棟 | 工場 | 1,610.00㎡ | |
| | 庇 | 10.50㎡ | |
| | 設備室 | 3.67㎡ | |
| | 計 | 1,624.17㎡ | 28.10% |
| 制御室棟 | 制御室 | 23.22㎡ | |
| | 計 | 23.22㎡ | 0.40% |
| 事務所棟 | 1階床面積 | 104.58㎡ | |
| | 2階床面積 | 102.20㎡ | |
| | 計 | 206.78㎡ | 3.58% |
| 床面積 | | 1,854.17㎡ | 32.08% |
| 建築面積 | | 1,751.97㎡ | 30.31% |

環境関係法令等との適合状況

| 廃棄物処理法 第15条第3項 による生活環境 影響調査項目 | 関係法令等 | 左欄の 法令等の 適用の 有無 | 規制基準 との 適合状況 | 備 考 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 大気汚染 | 大気汚染防止法 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | | | | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | ダイオキシン類 対策特別措置法 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | | | | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | 船橋市環境保全 条例 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同条例に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | | | | 【適用除外の理由】 同条例に基づく特定施設に該当しないため。 |
| 騒 音 | 騒音規制法 | 有 | 適合 | 敷地境界における予測値 [施設稼働時間：6時～22時] |
| | | | | 時間帯 規制値 予測結果 (寄与レベル) |
| | | | | 朝 (6～8時) 60 dB 49.4 dB |
| | | | | 昼間 (8～19時) 65 dB 49.4 dB |
| | | | | 夕 (19～22時) 60 dB 49.4 dB |
| | 船橋市環境保全 条例 | 有 | 適合 | 同上 |
| 振 動 | 振動規制法 | 有 | 適合 | 敷地境界における予測値 [施設稼働時間：6時～22時] |
| | | | | 時間帯 規制値 予測結果 (寄与レベル) |
| | | | | 昼間 (8～19時) 65 dB 54.7 dB |
| | | | | 夜間 (19～8時) 60 dB 54.7 dB |
| | 船橋市環境保全 条例 | 有 | 適合 | 同上 |
| 悪 臭 | 悪臭防止法 | 有 | 適合 | 同法の対象となる悪臭を発生する施設ではない ため。 |
| | 船橋市環境保全 条例 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同条例に基づく悪臭を発生する施設に該当しな いため。 |
| 水質汚濁 | 水質汚濁防止法 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | | | | 【適用除外の理由】 同法に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | 船橋市環境保全 条例 | 無 | — | 【適用除外の理由】 同条例に基づく特定施設に該当しないため。 |
| | | | | 【適用除外の理由】 同条例に基づく特定施設に該当しないため。 |