


# 1.焼却設備の連続測定器の設置及び測定位置図

【南部清掃工場】

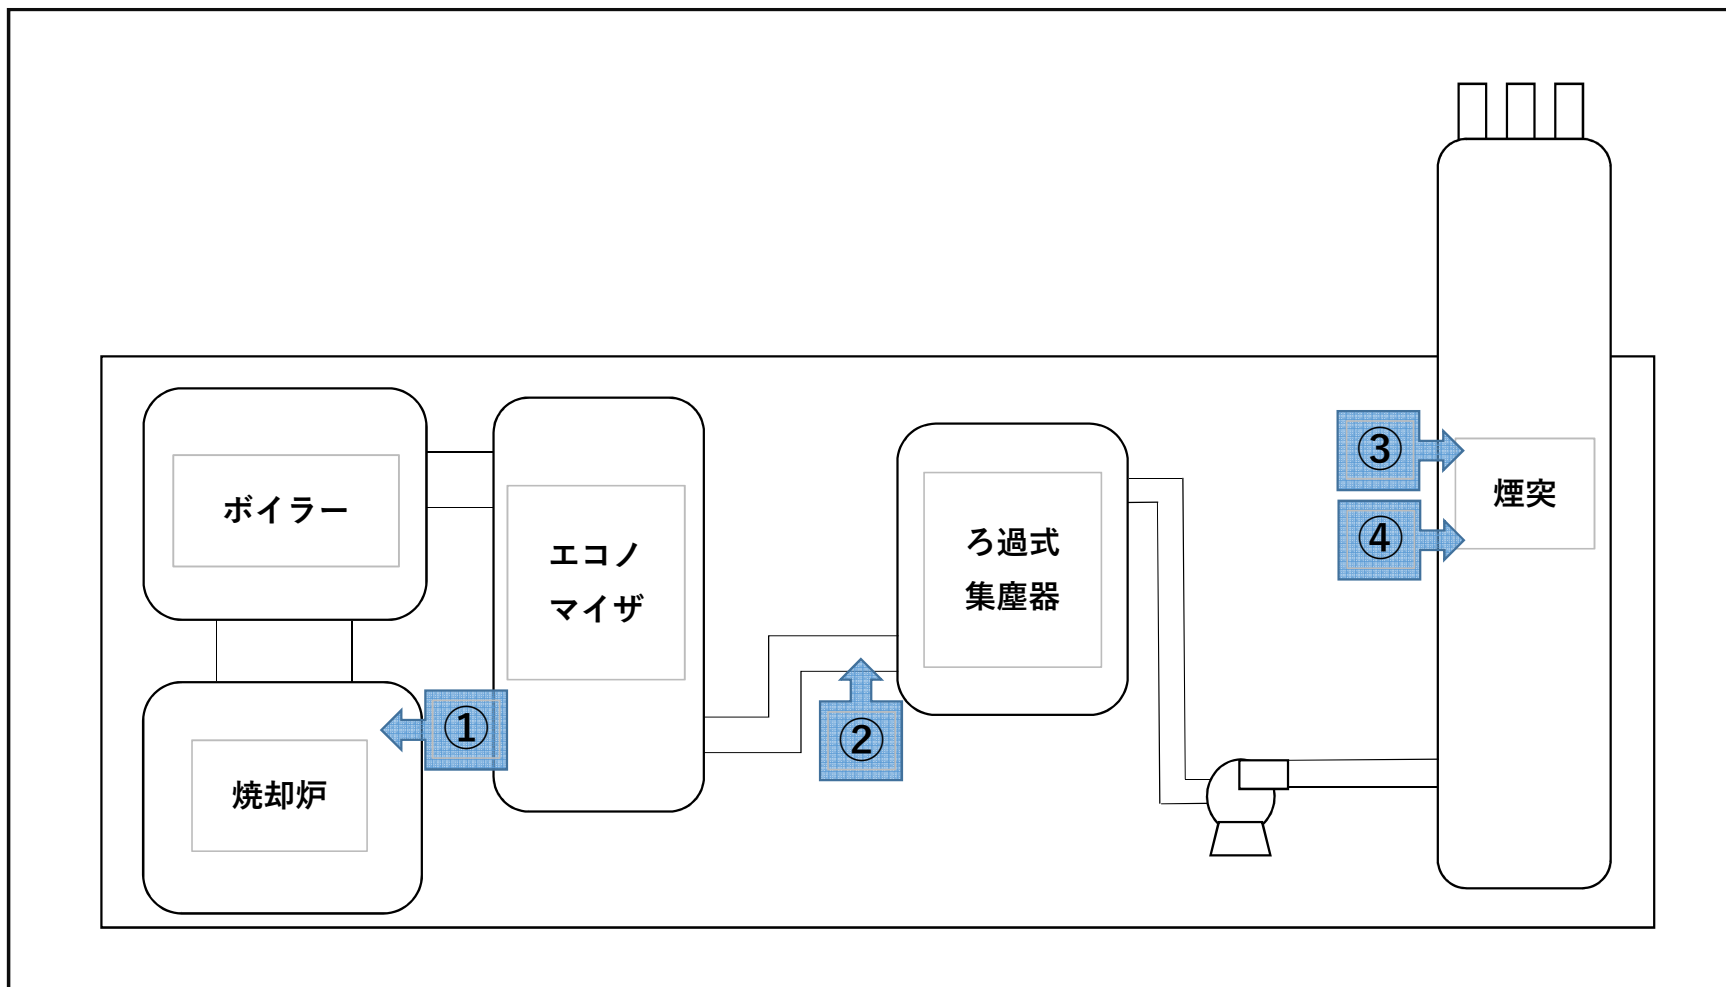

## 連続測定器の設置位置

- ① 燃烧室ガス温度
- ② 集じん器入口ガス温度
- ③ 排ガス中の一酸化炭素濃度

## 第三者機関による定期測定位置

- ④-1 ばい煙測定位置(ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素)
- ④-2 排ガス中のダイオキシン類濃度測定位置