



- ① 植込 (遊具A付近) 0.04
- ② 庭輪場(北) 0.05
- ③ 園入口 0.05
- ④ ハピキ置場 0.05
- ⑤ 施設A 0.06
- ⑥ 砂場 0.03
- ⑦ 遊具B付近 0.04
- ⑧ 水たまり 0.05
- ⑨ 砂場 0.04
- ⑩ 園庭中央 0.05

中央保育園

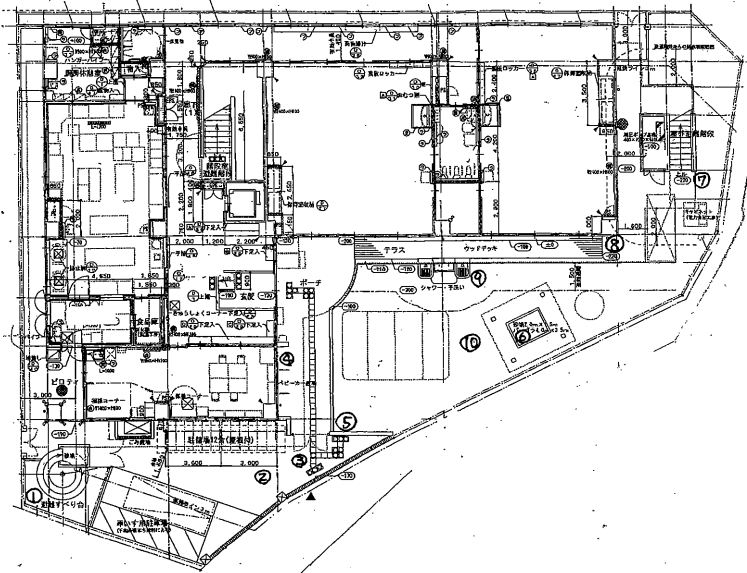

中央保育園第2園庭
みんなのひろば

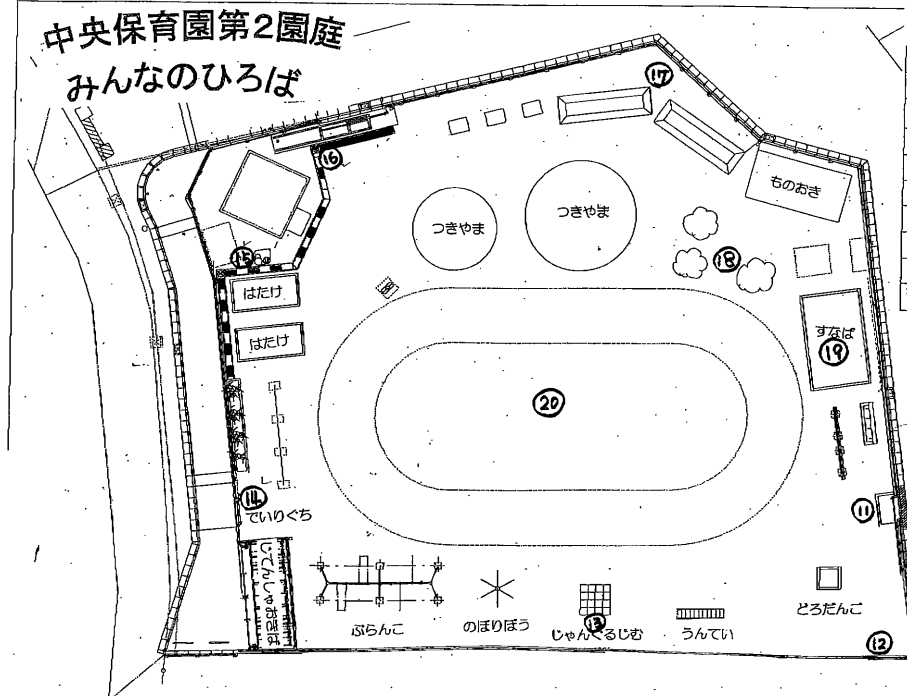

放射線量測定結果 μSv

11	第2園庭正門前	6.05
12	植込み (びわの木)	0.04
13	遊具 (ジャンダルム)	0.04
14	門扉前 (突出口)	0.05
15	排水溝 (手洗い場)	0.07
16	排水溝 (車庫)	0.08
17	植込み (土手)	0.05
18	植込み (さくら)	0.04
19	第2園庭砂場	0.03
20	第2園庭中央	0.04