



船橋市立中央保育園 配置図

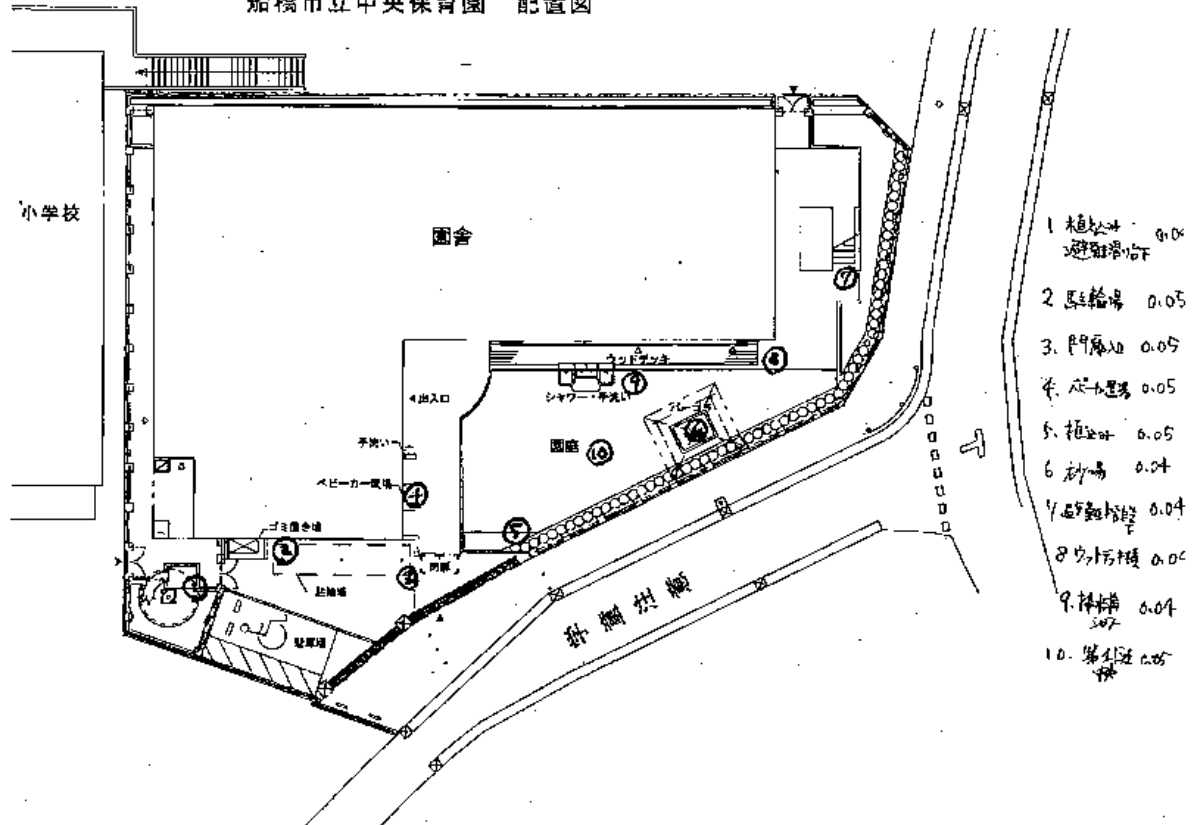

中央保育園第2園庭
みんなのひろば

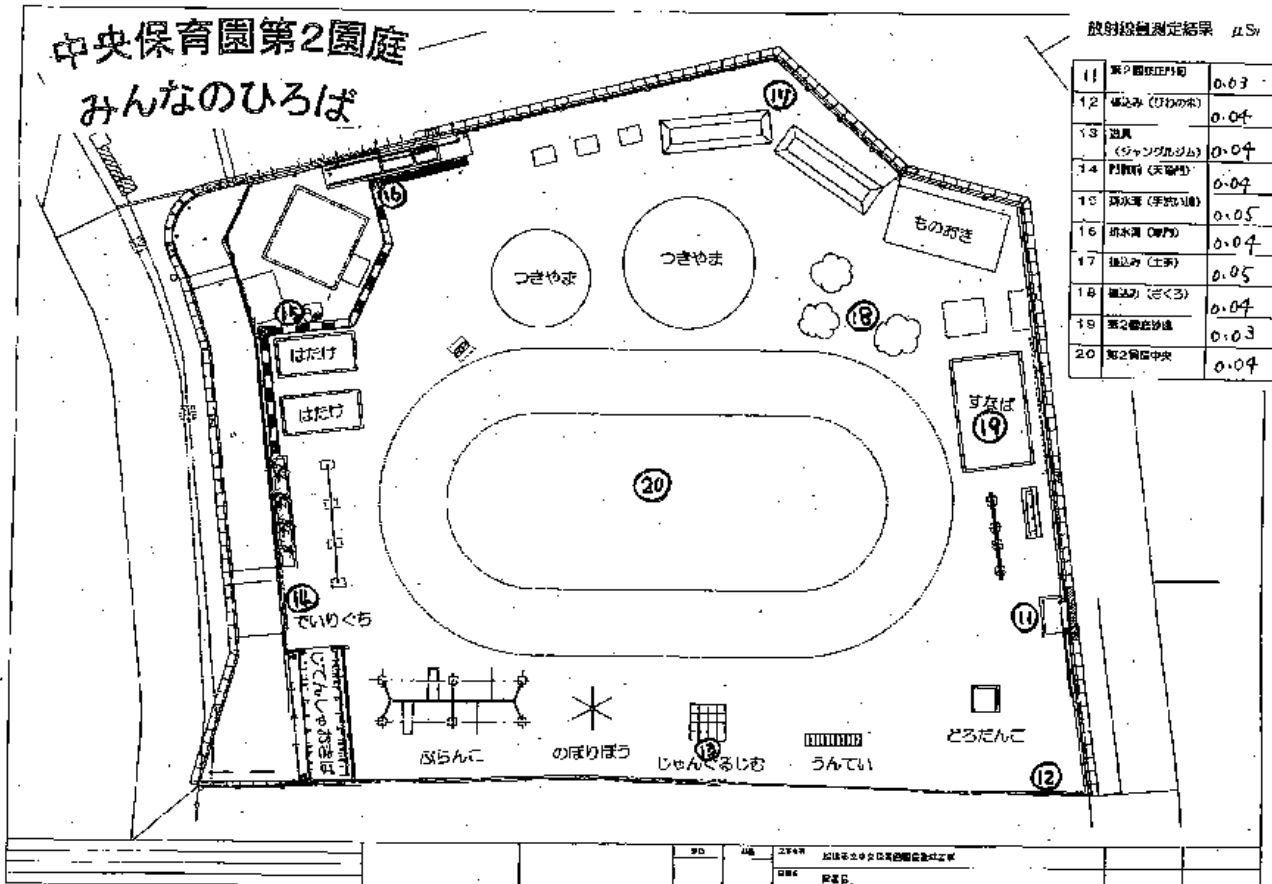

放射線測定結果 μSv

| | | |
|----|--------------|------|
| 11 | 第2園庭(11時) | 0.03 |
| 12 | 植込み (ツツジの木) | 0.04 |
| 13 | 遊具 (ジャンプパッド) | 0.04 |
| 14 | 門扉 (天窓) | 0.04 |
| 15 | 湧水 (手拭い) | 0.04 |
| 16 | 排水溝 (溝) | 0.05 |
| 17 | 植込み (玉子) | 0.04 |
| 18 | 植込み (さくら) | 0.04 |
| 19 | 第2園庭砂場 | 0.03 |
| 20 | 第2園庭中央 | 0.04 |