測定日　4月14日(金)

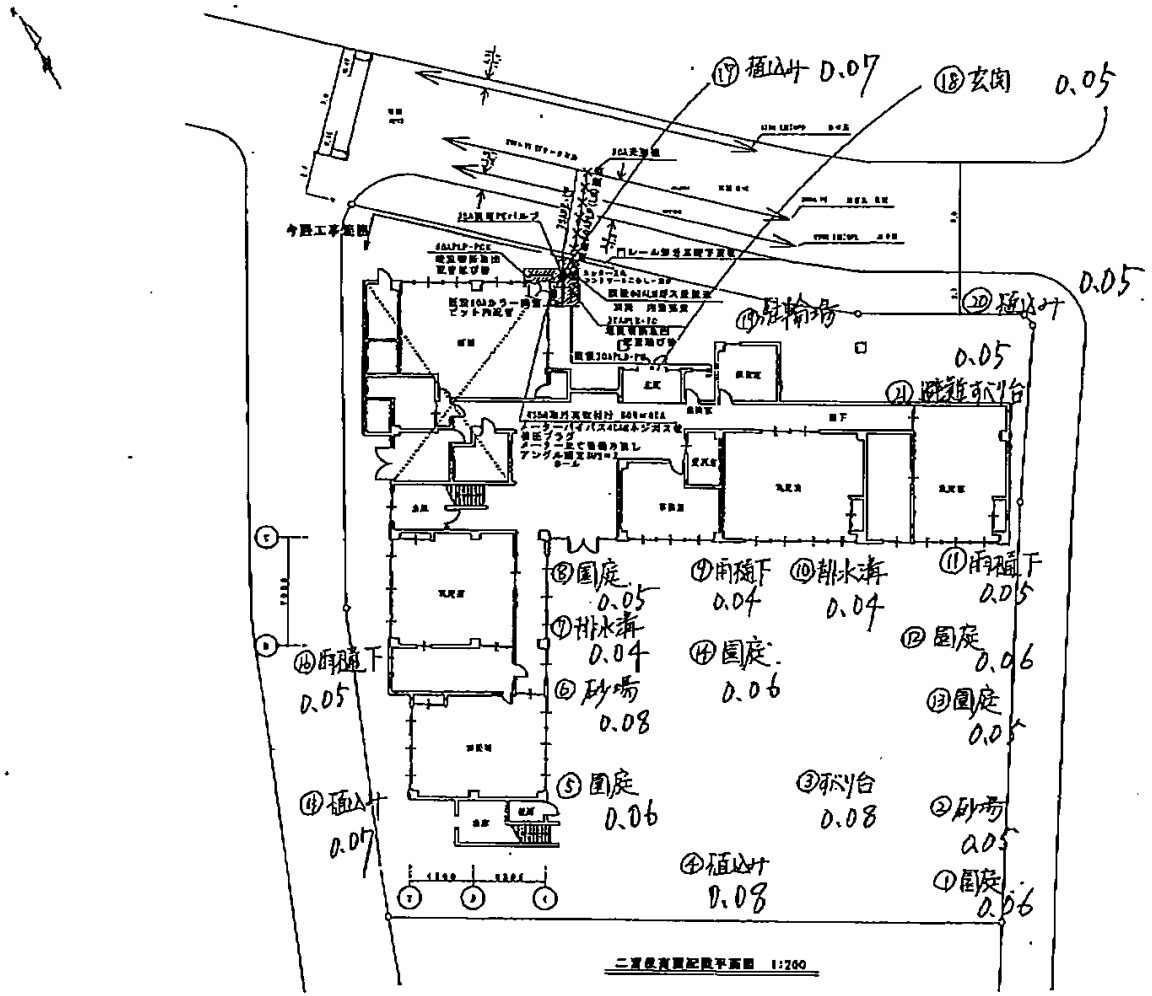

二宮保育園配置平面図　1:200

凡例

	新設ガス配管
	既設ガス配管
	既設ガス配管
	既設ガス配管
	コンクリート カッター入れ こわし・復旧

測定材料はまでステンレス製とする。

二宮保育園配置平面図		1:200	
			1/11